



*consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura*

PRODUCCION
Nº Exp.: C S 11/17
Ref.: ECH


ANEXO II

Esquemas Unifilares - Planos



consorcio de abastecimiento de aguas a fuerteventura

PRODUCCION
Nº Exp.: C S 11/17
Ref.: ECH

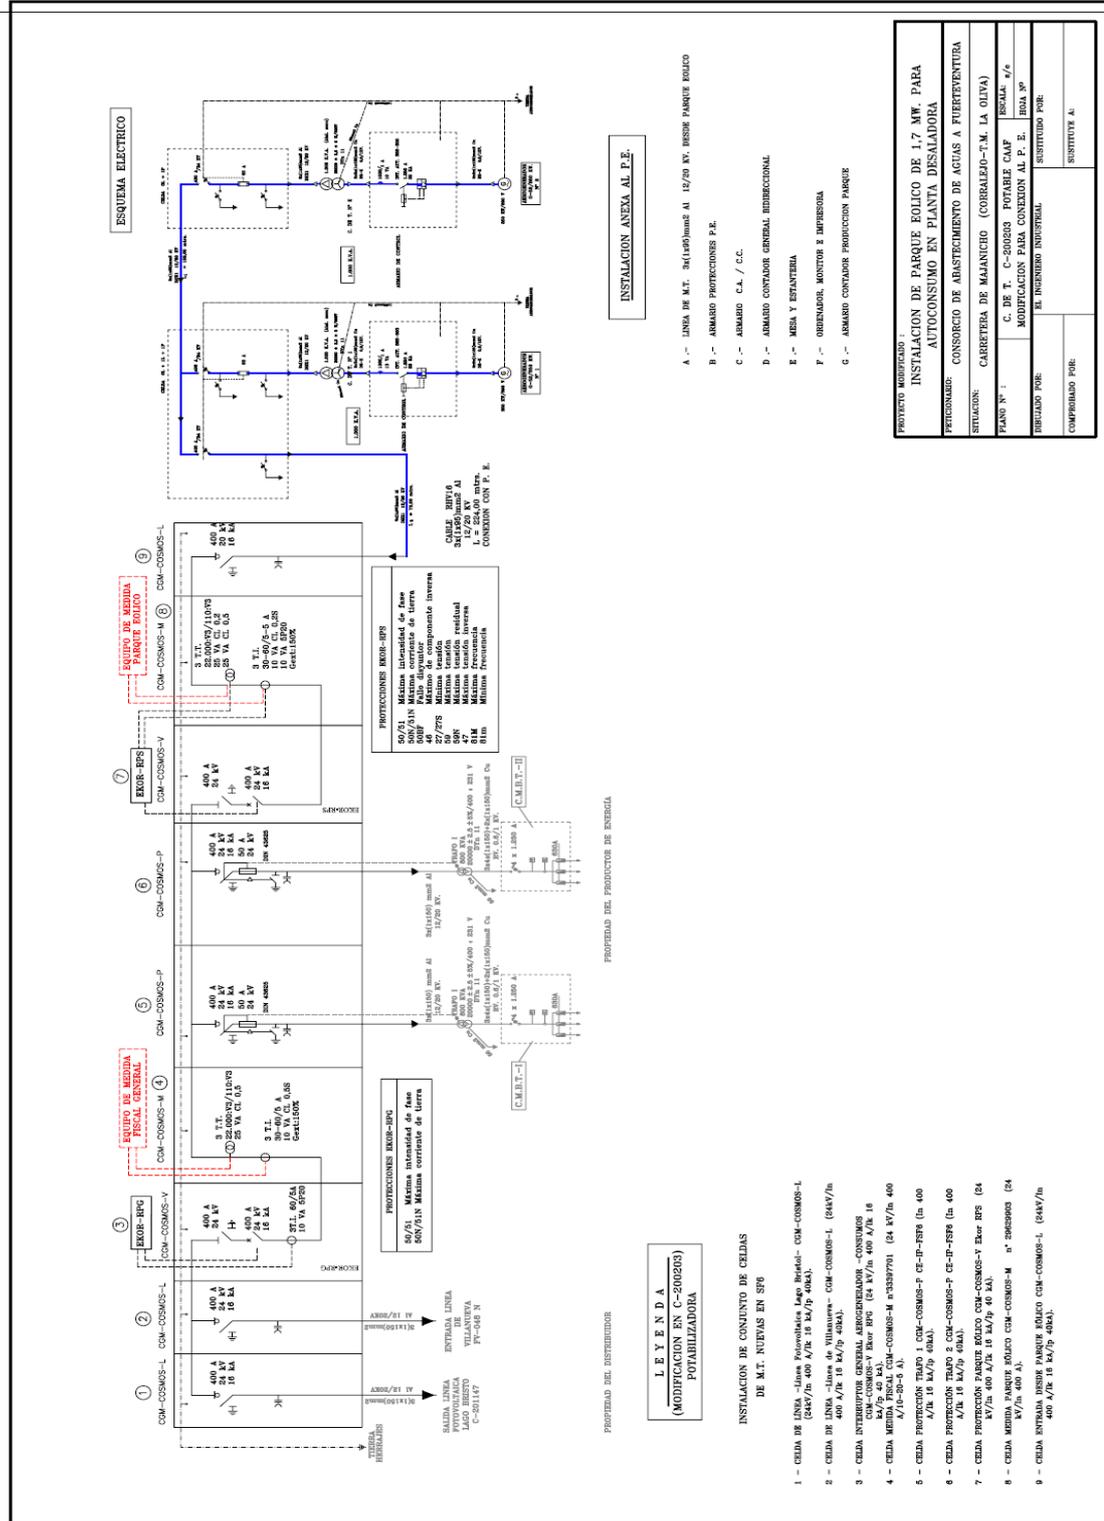

INSTALACION ANEXA AL P.E.

PROPIEDAD DEL PRODUCTOR DE ENERGIA

PROPIEDAD DEL INDIUSTRIADOR

LEYENDA
(MODIFICACION EN C-500203)
POTABILIZADORA

INSTALACION DE CONJUNTO DE CELDAS DE M.T. NUEVAS EN SFO

- 1 - CELDA DE LINA -Lina Potabilizada Lago Bréida- COM-COSMOS-L (24kV/ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).
- 2 - CELDA DE LINA -Lina de Villanueva- COM-COSMOS-L (24kV/ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).
- 3 - CELDA INTERRUPTOR GENERAL AEROGUARDADOR -CONSUMOS COM-COSMOS-Y Ekor RPS (24 kV/ln 400 A/ln 18 kA/ln 40 kA).
- 4 - CELDA MEDIDA FISCAL COM-COSMOS-M n°3359791 (24 kV/ln 400 A/ln 18 kA).
- 5 - CELDA PROTECCION TIEMPO CE-PP-RPS (ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).
- 6 - CELDA PROTECCION TIEMPO CE-PP-RPS (ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).
- 7 - CELDA PROTECCION TIEMPO CE-PP-RPS (ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).
- 8 - CELDA MEDIDA PARQUE EOLICO COM-COSMOS-M n° 3359905 (24 kV/ln 400 A).
- 9 - CELDA ENTRADA DESDE PARQUE EOLICO COM-COSMOS-L (24kV/ln 400 A/ln 18 kA/ln 40kA).


- A.- LINEA DE M.T. 3x(1x180)mm² Al 12/20 kV. DESDE PARQUE EOLICO
- B.- ARMARIO PROTECCIONES P.E.
- C.- ARMARIO C.A. / C.C.
- D.- ARMARIO CONTADOR GENERAL INDIRCCIONAL
- E.- MESA Y ESTANTERIA
- F.- ORDENADOR, MONITOR E IMPRESORA
- G.- ARMARIO CONTADOR PRODUCCION PARQUE

PROYECTO MODIFICADO :	INSTALACION DE PARQUE EOLICO DE 1.7 MW. PARA AUTOCONSUMO EN PLANTA DESALADORA
PROYECTOS:	CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA
SITIO:	CARRITERA DE MAJANICHO (CORRALERO-T.M. LA OLIVA)
PLANO N° :	C. DE T. C-500203 POTABLE CAP MODIFICACION PARA CONEXION AL P. E. LINA N°
ELABORADO POR:	EL INGENIERO INDUSTRIAL INSTITUTO PER.
COMPROBADO POR:	INSTITUTO A.



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura


PRODUCCION
Nº Exp.: C S 11/17
Ref.: ECH

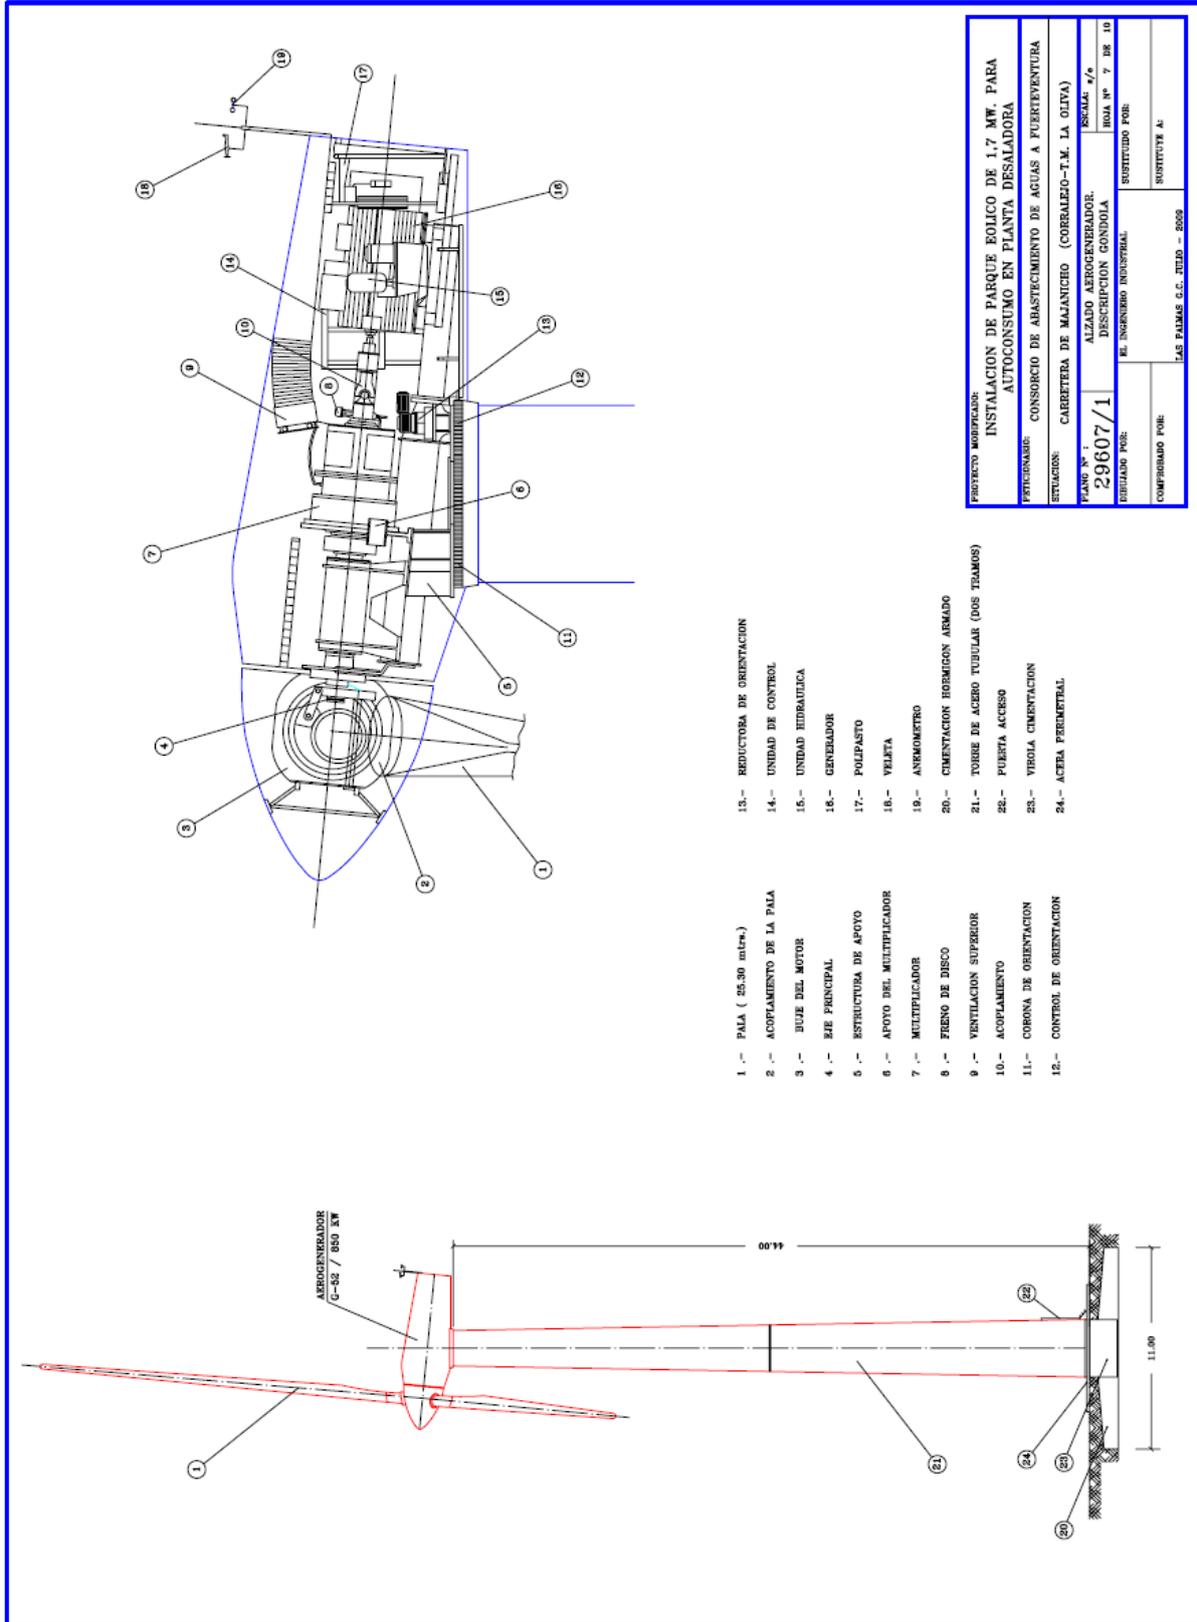



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

PRODUCCION
Nº Exp.: C S 11/17
Ref.: ECH

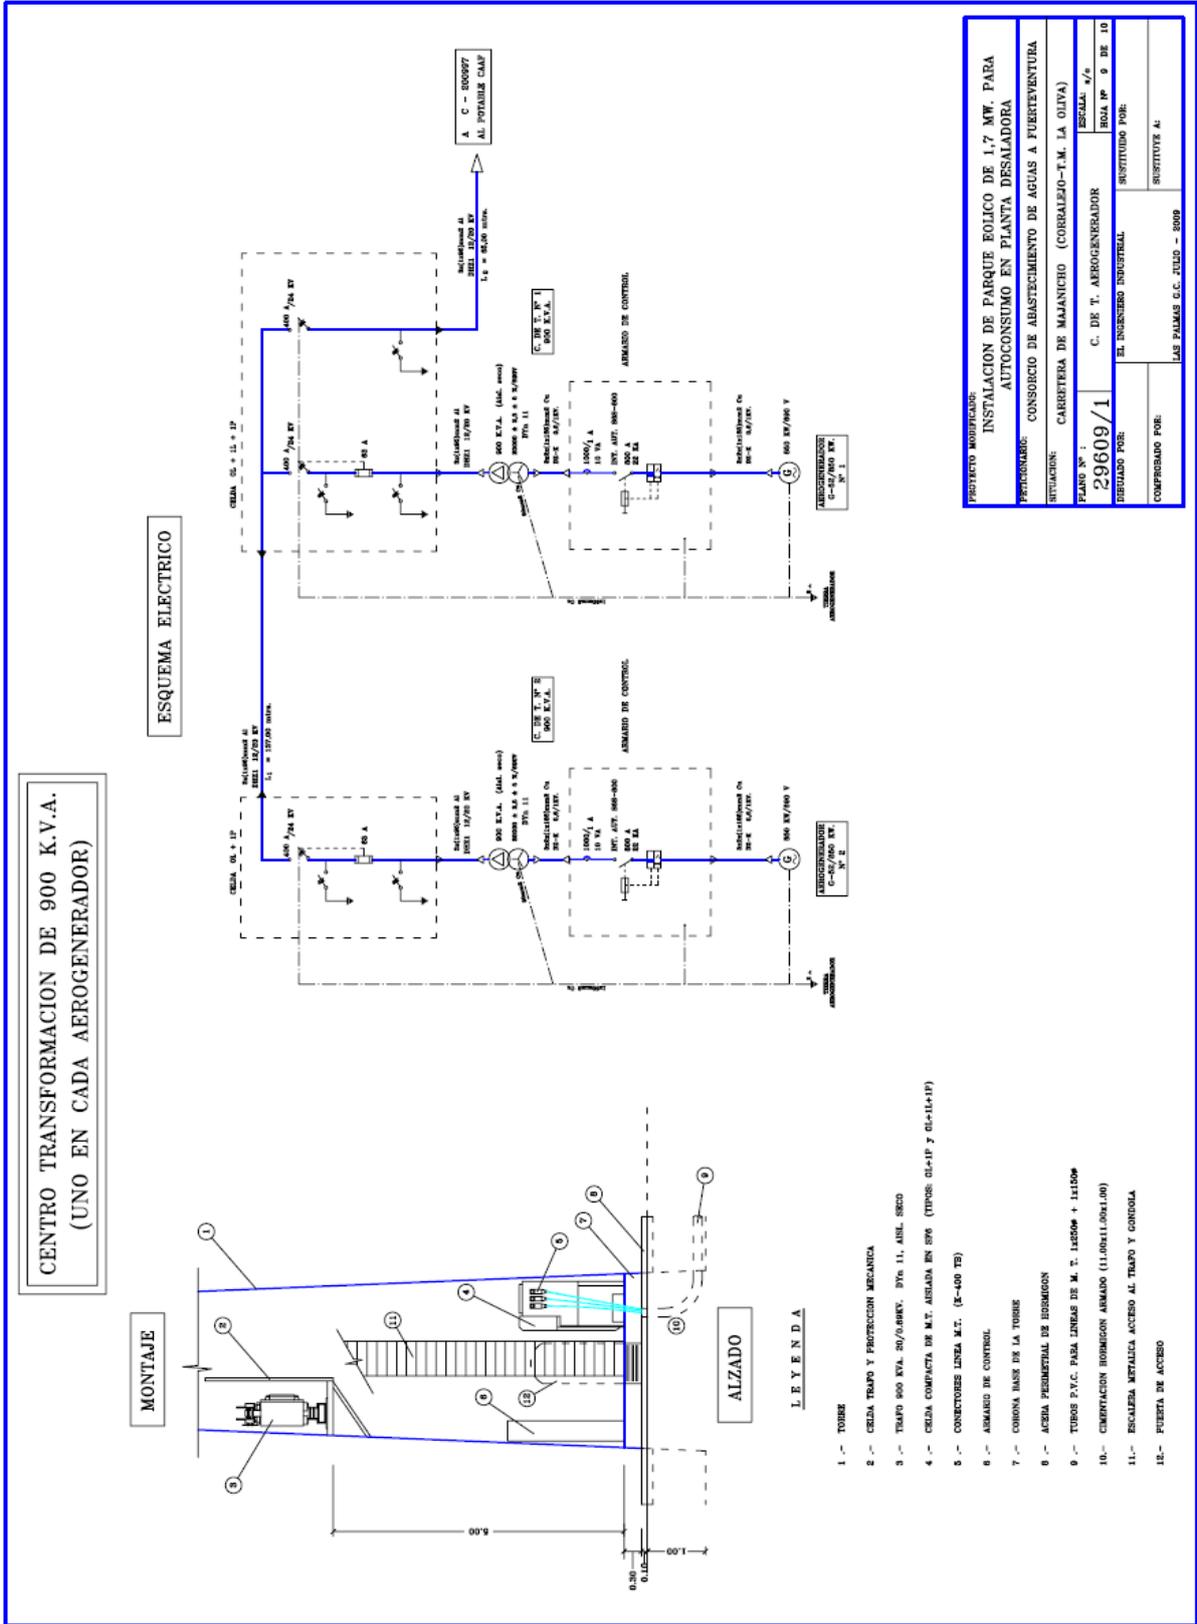

PROYECTO MODIFICADO:	
INSTALACION DE PARQUE EOLICO DE 1,7 MW. PARA AUTOSUSUMO EN PLANTA DESALADORA	
PERMISARIO: CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS A FUERTEVENTURA	
SITUACION: CARRETERA DE MAJANICHO (CORRALEJO-T.M. LA OLIVA)	
PLANO Nº :	ESCALA: n/s
29609/1	BOA Nº 9 DE 10
DEBIDADO POR:	SUSTITUIDO POR:
EL INGENIERO INDUSTRIAL	SUSTITUYE A:
COMPROMISO POR:	LAS PALMAS S.C. JULIO - 2009



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

PRODUCCION
Nº Exp.: C S 11/17
Ref.: ECH

